




工程设计资质证书编号:  
建筑甲级:A113007189  
园林甲级:A113007189  
规划乙级:城规12010  
市政乙级:A213007186  
人防乙级:A213007186

厂家预留非居用电  
分类计量电流互感器和表计的安装位置，设置独立计量仓。  
计量电流互感器：300/5，准确度等级为0.2S级  
计量表计：3×220/380V, 0.015~0.075~6A, 准确度等级为C级  
安装表计进出线缆，并分相色

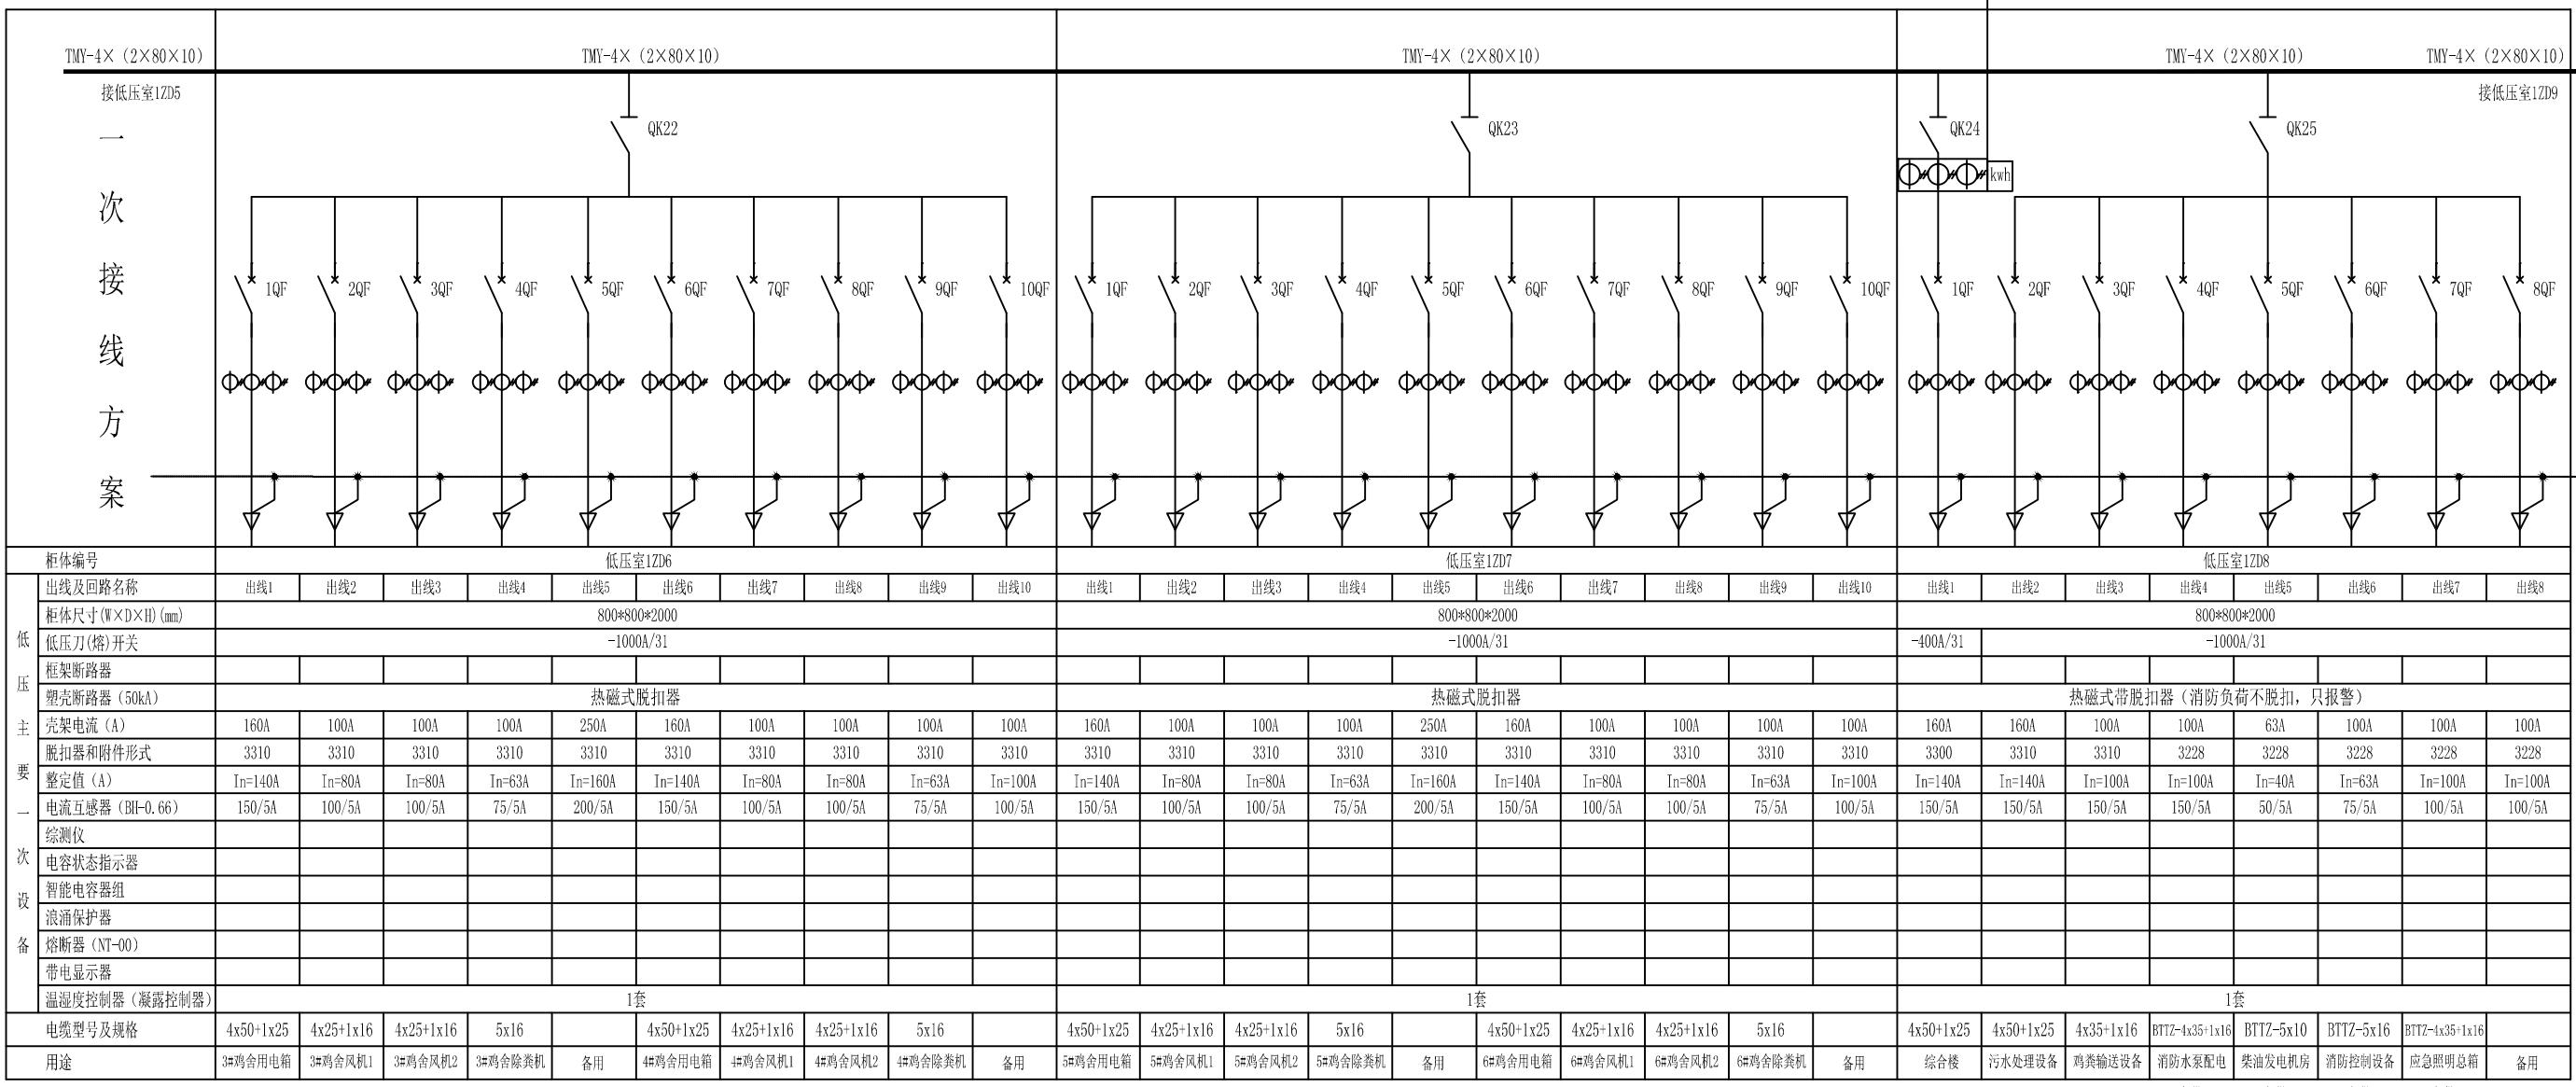

备供 备供 备供 备供

审定 APPROVED BY	支永涛		
审核 VERIFIED BY	李亮		
项目负责人 PROJECT CHIEF	宋志荣		
专业负责人 DIVISION CHIEF	支永涛		
校对 CHECKED BY	周兴		
设计 DESIGNED BY	周浪		
建设单位 CONSTRUCTION 重庆华牧现代农业有限公司			
工程名称 PROJECT 华牧现代农业生态循环智能化项目电气工程			
项目名称 SUB PROJECT			
图纸名称 DRAWING TITLE 1600kVA环网型箱变电气接线配置图二			
工程编号 JOB NO.			
阶段 STAGE	施工图	专业 DISCIPLINE	电气
比例 SCALE		图号 FIGURE NO.	
日期 DATE	2023.04	版本号 VERSION NUMBER	A